

Installation Instructions

Remote Sensor

Model No. CZ-CSRC3

Safety Precautions

Read before installation

- Read the Installation Instructions carefully to install the unit correctly and safely.
- Be sure to read the Safety Precautions in particular before installation.
- After the installation is complete, perform test operation to confirm that no abnormality is present.

WARNING

This symbol refers to a hazard or unsafe practice which can result in severe personal injury or death.

WARNING

- Turn off the circuit breaker of the units before installation.
- Ask your dealer or professionals for installation and electric work.
- This remote sensor shall be installed in accordance with National Wiring Regulations.
- Securely connect and fix the specified cables for wiring.
- Do not allow the connection to be exposed to the external force of the cables.
- Choose an installation location that sufficiently supports the weight of the remote sensor.

NOTICE

The English text is the original instructions. Other languages are translation of the original instructions.


CV6233317625

Printed in China
H0515-0
85464369822020

ENGLISH

Supplied accessories

Wood screw
M3.8 × 16
(2)



- We assume no responsibility for accidents or damages resulting from methods other than those described in the installation instructions or methods without using specified parts. Malfunctions that occurred due to the unauthorised installation methods are not covered by the product warranty.
- Read the installation instructions supplied with indoor units as well.

CAUTION

This symbol refers to a hazard or unsafe practice which can result in personal injury or product or property damage.

CAUTION

- Do not use at the following locations.
 - Location where condensation occurs
 - Location where flammable gases, etc. may leak
 - Location where corrosive gases, etc. may leak
 - Location with lots of water or oil droplets (including machine oil)
 - Location where voltage fluctuation frequently occurs
 - Location where there is a machine producing electromagnetic radiation
 - Location where droplets of organic solvents spread
 - Location where acidic or alkaline solutions or special sprays are frequently used
- Do not operate with wet hands.
- Do not wash with water.


Note:

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- FCC Caution: To assure continued compliance, follow the attached installation instructions. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Specifications


Model No.	CZ-CSRC3
Dimensions	(H) 120 mm × (W) 70 mm × (D) 17 mm
Weight	70 g
Temperature/Humidity range	0 °C to 40 °C / 20 % to 80 % (No condensation) *Indoor use only.
Power Source	DC16 V (supplied from indoor unit)
Number of connected indoor units	Up to 8 units

Dimensions

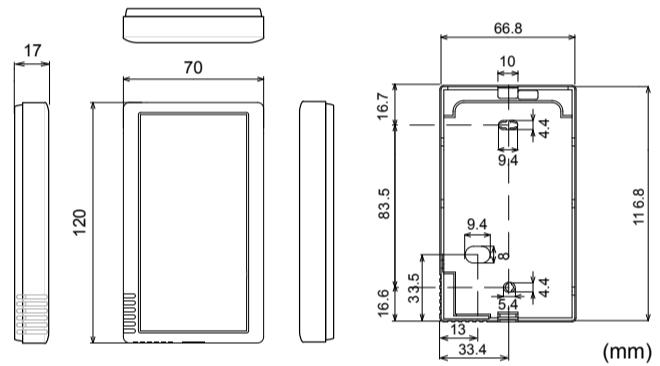


Installation Precautions

Installation location

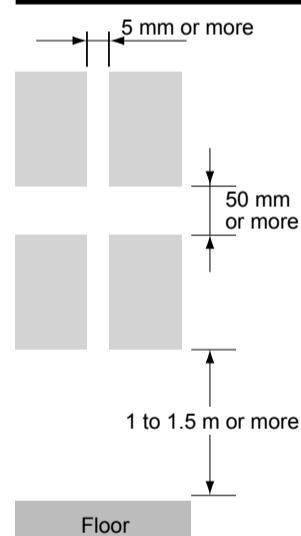

Wiring for the remote sensor

Wiring diagram

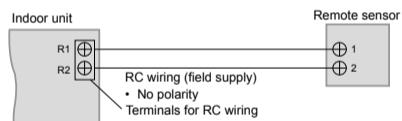

Type of wiring

Use cables of 0.5 to 1.25 mm². Use the field supplied RC wiring with at least 1 mm in thickness of insulation part including the sheath. Regulations on wire diameters differ from locally to locally. For field wiring rules, please refer to your LOCAL ELECTRICAL CODES before beginning.

You must ensure that installation complies with relevant rules and regulations.

Total wire length: 500 m or less

(The wire length between indoor units should be 200 m or less.)


Number of connectable units

Remote controller and remote sensor: Max. 2 (including remote sensor), Indoor unit: Max. 8

Attention


- Be careful not to connect cables to other terminals of indoor units (e.g. power source wiring terminal). Malfunction may occur.
- Do not bundle together with the power source wiring or store in the same metal tube. Operation error may occur.
- If noise is induced to the unit power supply, attach a noise filter.

*Wiring as shown below is prohibited.

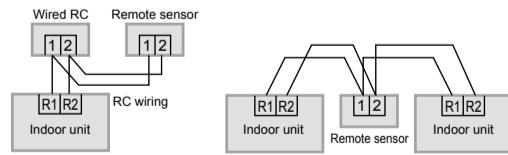


Installation when setting Main/Sub for the remote controller and the remote sensor

Using 1 indoor unit



Using more than 1 indoor unit

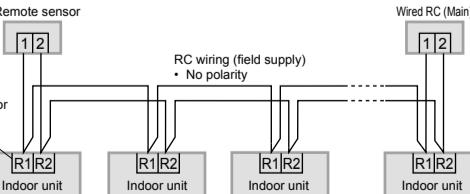


Be sure to set the wired remote controller to [Main].

Note

The remote controller and the remote sensor can be connected to any indoor unit.

Mounting


1 Remove the bottom case.

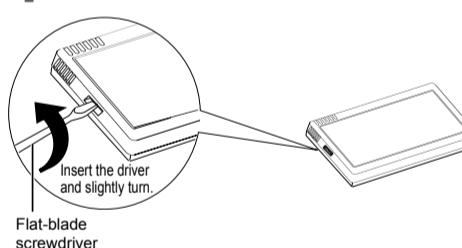

Attention

Mounting the bottom case

- Tighten the screws securely until the screw heads touch the bottom case. (Otherwise, loose screw heads may hit the PCB and cause malfunction when mounting the top case.)
- Do not over-tighten the screws. (The bottom case may be deformed, resulting in fall of the unit.)




Connecting the remote control wiring


- Arrange the wires as shown in the illustration for ② in step 2, avoiding unnecessary wires being stored in the case. (Caught wires may destroy the PCB.)
- Avoid wires touching parts on the PCB. (Caught wires may destroy the PCB.)

2 Mount to the wall.



Exposed type

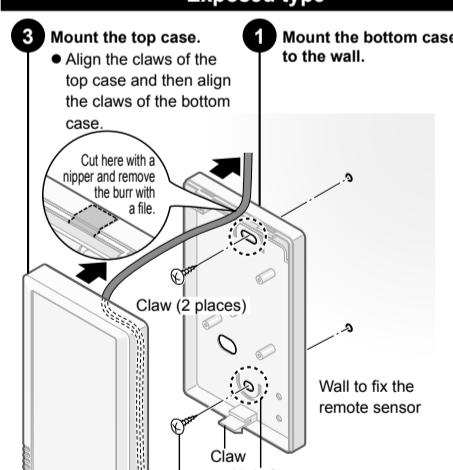

Embedded type

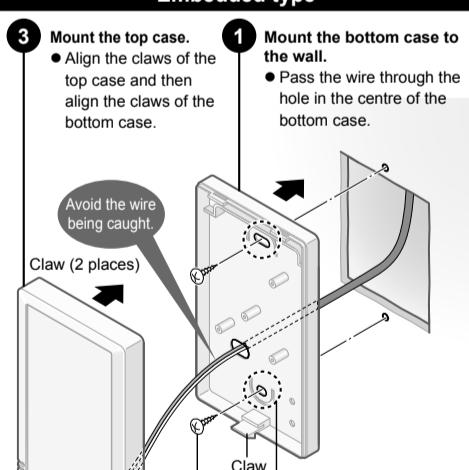

2 Connect the remote control wiring.

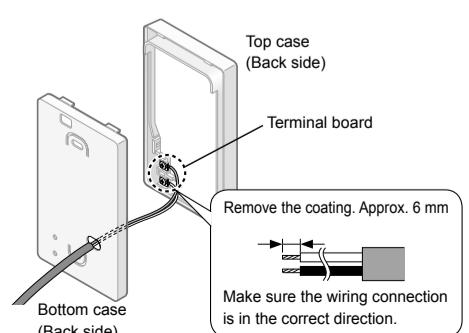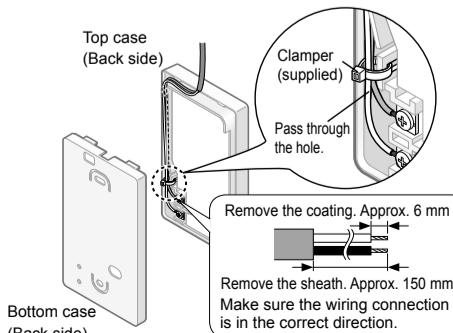


Instructions d'installation

Sonde à distance

Modèle n° CZ-CSRC3

FRANÇAIS

Accessoires fournis



Consignes de sécurité

Lire avant installation

- Lisez attentivement les Instructions d'installation pour une installation correcte et en toute sécurité.
- Veillez à lire les consignes de Consignes de sécurité, surtout avant l'installation.
- Une fois l'installation terminée, faites un test pour confirmer que tout fonctionne correctement.

AVERTISSEMENT

Signale un danger ou une pratique dangereuse susceptible de blesser gravement ou mortellement.

MISE EN GARDE

Signale un danger ou une pratique dangereuse susceptible de blesser ou d'endommager le matériel.

AVERTISSEMENT

- Avant l'installation, coupez le disjoncteur des unités.
- Demandez à votre revendeur ou à des professionnels d'effectuer l'installation et les travaux électriques.
- Cette sonde à distance doit être installée conformément aux réglementations nationales concernant le câblage.
- Raccordez et fixez en toute sécurité les câbles pour le câblage.
- Ne laissez pas la connexion exposée aux forces externes des câbles.
- Choisissez un lieu d'installation suffisamment solide pour supporter le poids de la sonde à distance.

NOTIFICATION

Le texte anglais correspond aux instructions d'origine. Les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

MISE EN GARDE


- Ne pas utiliser dans les endroits suivants.
 - Lieu où de la condensation est générée
 - Lieu d'où des gaz inflammables, etc. peuvent s'échapper
 - Lieu d'où des gaz corrosifs, etc. peuvent s'échapper
 - Lieu avec de nombreuses gouttes d'eau ou d'huile (y compris l'huile de machine)
 - Lieu présentant des fluctuations fréquentes de tension
 - Lieu comportant une machine générant des radiations électromagnétiques
 - Lieu avec émanation de gouttes de solvant organique
 - Lieu avec utilisation fréquente de solutions acides ou alcalines ou de pulvérisateurs spéciaux
- Ne pas utiliser avec les mains mouillées.
- Ne pas laver à l'eau.

CV6233317625

Imprimé en Chine
H0515-0
85464369822020


Précautions d'installation

Lieu d'installation

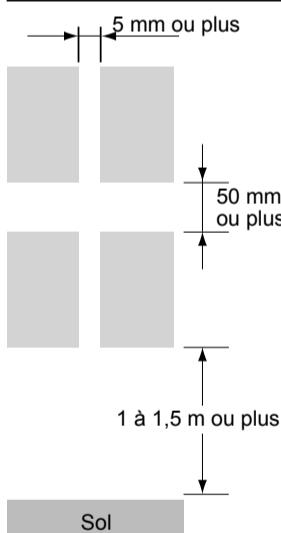

Câblage de la sonde à distance

Diagramme de câblage



Type de câblage


- Utilisez des câbles de 0,5 à 1,25 mm².
- Utilisez le câblage de la télécommande avec une partie isolante d'au moins 1 mm d'épaisseur en incluant la gaine.
- Les réglementations sur les diamètres de fil diffèrent de pays à pays. Pour les lois de câblage sur site, voir les CODES ÉLECTRIQUES LOCAUX avant de commencer.
- Vous devez vous assurer que l'installation est conforme à toutes les règles et réglementations correspondantes.
- Longueur totale du câble : 500 m maximum** (La longueur de câble entre les unités intérieures ne doit pas dépasser 200 m.)
- Nombre d'unités pouvant être raccordées**

Télécommande et sonde à distance : Max. 2 (sonde à distance comprise), Unité intérieure : Max. 8

Attention

- Veillez à ne pas raccorder les câbles aux autres bornes des unités intérieures (p. ex. borne de câblage de la source d'alimentation). Cela peut provoquer un dysfonctionnement.
- Ne pas les regrouper avec le câblage de la source d'alimentation ou les ranger dans le même tube en métal. Cela peut provoquer une erreur de fonctionnement.
- Si la source d'alimentation émet du bruit, fixez un filtre antibruit.

*Un câblage comme indiqué ci-dessous est interdit.

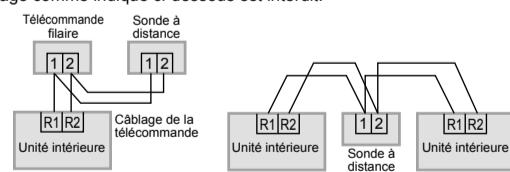

Installation lors du réglage princ./Sec. de la télécommande et de la sonde à distance

Utilisation d'1 unité intérieure

Exemple d'installation

Sonde à distance

Télécommande filaire (principale)

Sonde à distance

Câblage de la télécommande (fourni sur site)

* Aucune polarité

Bornes pour le câblage de la télécommande

Unité intérieure

R1 R2

Unité intérieure

R1 R2

Unité intérieure

R1 R2

Utilisation de plusieurs unités intérieures

Télécommande filaire (principale)

Sonde à distance

Câblage de la télécommande (fourni sur site)

* Aucune polarité

Bornes pour le câblage de la télécommande

Unité intérieure

R1 R2

Unité intérieure

Instrucciones de instalación

Sensor remoto

Modelo n.º CZ-CSRC3

Precauciones de seguridad

Leer antes de la instalación

- Lea detenidamente las Instrucciones de instalación para realizar una instalación correcta y segura.
- Concretamente, asegúrese de leer las Precauciones de seguridad antes de realizar la instalación.
- Una vez que se haya completado la instalación, realice la prueba de funcionamiento para confirmar que no existe ninguna anomalía.

! ADVERTENCIA

Este símbolo hace referencia a un peligro o práctica no segura que pueden producir daños personales graves o, incluso, la muerte.

! ADVERTENCIA

- Apague el disyuntor del circuito de las unidades antes de realizar la instalación.
- Solicite al proveedor o a un profesional que realicen la instalación y el trabajo eléctrico.
- Este sensor remoto deberá instalarse de acuerdo con la normativa eléctrica nacional.
- Conecte y fije de forma segura los cables especificados para el cableado.
- Evite que la conexión quede sometida a la fuerza externa de los cables.
- Elija un lugar de instalación que pueda soportar el peso del sensor remoto.

AVISO


El texto en inglés constituye las instrucciones originales. El resto de los idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

CV6233317625

Impreso en China
H0515-0
85464369822020


Precauciones para la instalación

Lugar de la instalación

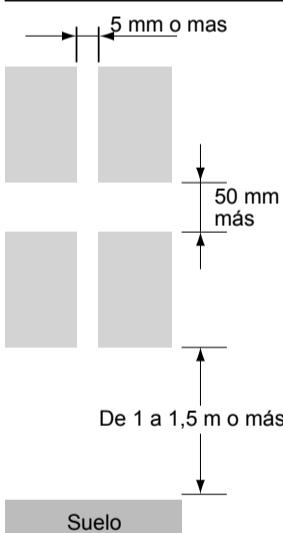

Cableado para el sensor remoto

■ Diagrama de cableado

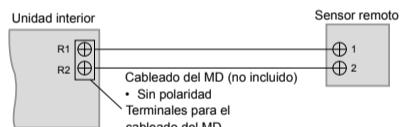

■ Tipo de cableado

Utilice cables de 0,5 a 1,25 mm². Utilice cableado del MD, no incluido, con un aislamiento cuyo grosor sea de un mínimo de 1 mm incluyendo el revestimiento. La normativa sobre diámetros de cables difiere localmente. Para conocer las normas relativas al cableado, consulte los CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES antes de empezar.

Deberá asegurarse de que la instalación cumpla con las normas y regulaciones.

■ Longitud total del cable:

500 m o menos (La longitud del cable entre las unidades interiores no debe ser superior a 200 m.)


■ Número de unidades que pueden conectarse

Mando a distancia y sensor remoto: Máx. 2 (incluyendo el sensor remoto), Unidad interior: Máx. 8

Atención

- No conecte los cables a otros terminales de unidades interiores (por ejemplo, al terminal de cableado de la fuente de alimentación). Pueden producirse fallos de funcionamiento.
- No los agrupe con el cableado de la fuente de alimentación ni los oculte en el mismo tubo metálico. Pueden producirse errores de funcionamiento.
- Si se producen ruidos en la unidad de alimentación, acople un filtro de ruido.

*Realizar el cableado como se muestra a continuación está prohibido.

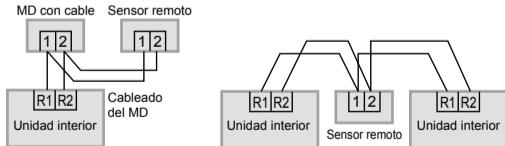

Instalación para el ajuste Ppal/Secund del mando a distancia y el sensor remoto

■ Uso de 1 unidad interior

Ejemplo de instalación

Sensor remoto

MD con cable (Principal)

Unidad interior

■ Uso de más de 1 unidad interior

Sensor remoto

Terminales para el cableado del MD

Unidad interior

Cableado del MD (no incluido)

• Sin polaridad

Unidad interior

MD con cable (Principal)

Unidad interior

Unidad interior

Unidad interior

...


Asegúrese de configurar el mando a distancia con cable como [Ppal].

Nota

El mando a distancia y el sensor remoto pueden conectarse a cualquier unidad interior.

ESPAÑOL


Accesorios incluidos

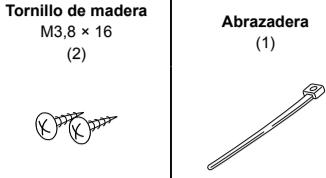

Especificaciones

Modelo n.º	CZ-CSRC3
Dimensiones	(Al.) 120 mm × (An.) 70 mm × (Prof.) 17 mm
Peso	70 gr
Temperatura/Rango de humedad	De 0 °C a 40 °C / De 20% a 80% (Sin condensación)
Fuente de alimentación	16 V CC (suministrada desde la unidad interior)
Número de unidades interiores conectadas	Hasta 8 unidades

Dimensiones

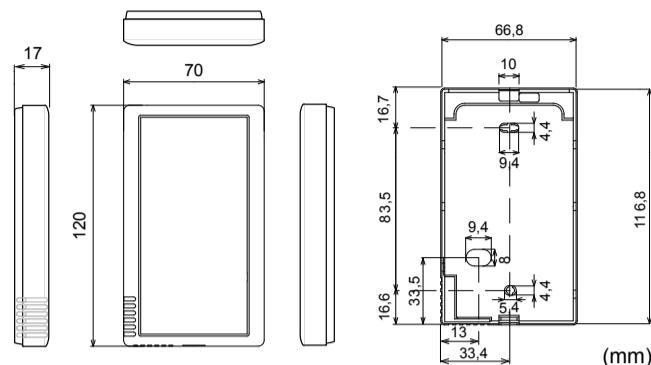

! PRECAUCIÓN


Este símbolo hace referencia a un peligro o práctica no segura que pueden producir daños personales, en los productos o en la propiedad.

! PRECAUCIÓN

- No lo utilice en los lugares que figuran a continuación.
- Un lugar en el que se produzca condensación
- Un lugar en el que puedan producirse fugas de gas inflamables, etc.
- Un lugar en el que puedan producirse fugas de gas corrosivo, etc.
- Un lugar en el que haya una gran presencia de gotas de agua o aceite (incluyendo aceite de maquinaria)
- Un lugar en el que se produzca una fluctuación de tensión de forma frecuente
- Un lugar en el que haya presencia de máquinas que produzcan radiación electromagnética
- Un lugar en el que puedan rociarse gotas de disolventes orgánicos
- Un lugar en el que se utilicen soluciones ácidas o alcalinas o sprays especiales frecuentemente
- No utilizar con las manos mojadas.
- No lavar con agua.

Instalación


1 Retire la carcasa inferior.

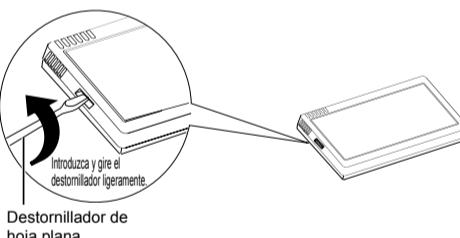

Atención


Instalación de la carcasa inferior

- Atornille los tornillos hasta que la cabeza de los mismos toque la carcasa inferior. (Una cabeza de tornillo demasiado floja puede golpear la placa de circuitos impresos y provocar fallos de funcionamiento al instalar la carcasa superior.)
- No apriete los tornillos excesivamente. (La carcasa inferior puede deformarse, provocando la caída de la unidad.)




2 Instalación en pared.


Tipo expuesto

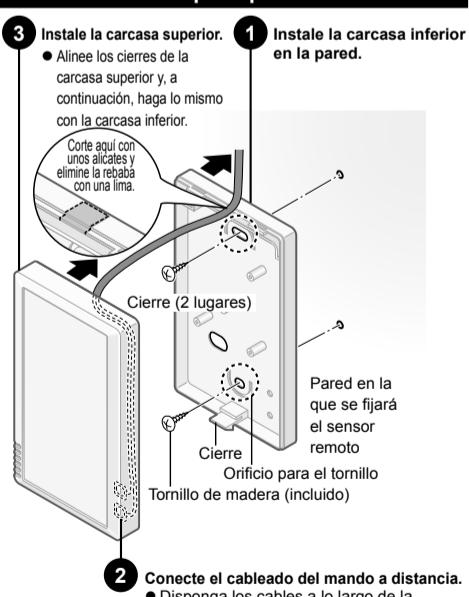


Tipo empotrado

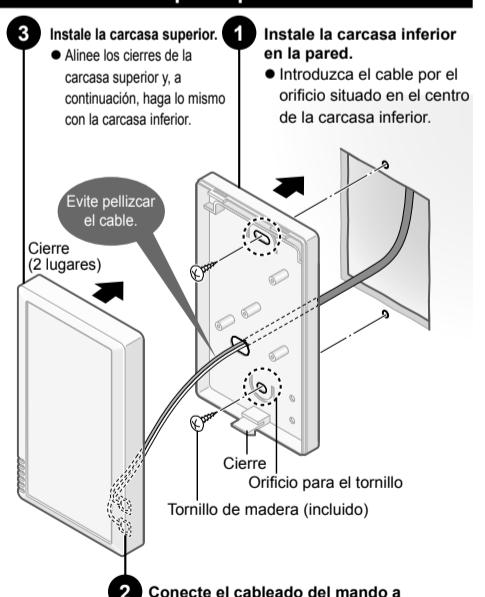

2 Conecte el cableado del mando a distancia.

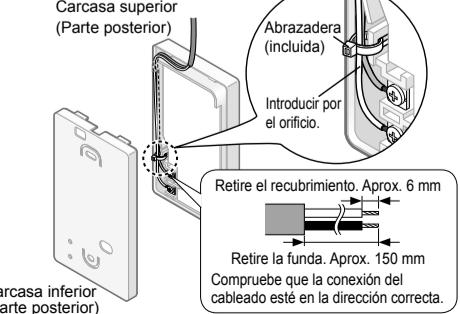

2 Conecte el cableado del mando a distancia.

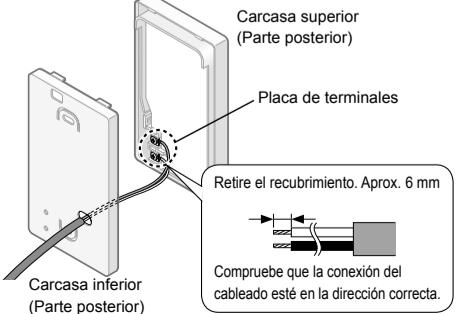

Einbauanleitung

Fernsensor

Modellnr. CZ-CSRC3

DEUTSCH

Mitgeliefertes Zubehör

Holzschraube M3,8 x 16 (2)	Kabelbinder (1)
----------------------------------	--------------------

Sicherheitsvorkehrungen

Vor dem Einbau durchlesen

- Für einen sicheren und sachgemäßen Einbau des Geräts lesen Sie die Einbauanleitung gründlich durch.
- Insbesondere müssen die Sicherheitsvorkehrungen vor dem Einbau durchgelesen werden.
- Nach Abschluss des Einbaus führen Sie einen Testbetrieb durch, um sicherzustellen, dass die Funktionsweise korrekt ist.

! WARNUNG

Dieses Symbol bezieht sich auf eine Gefahr mit der möglichen Folge schwerer Verletzungen oder Todesfolge.

! VORSICHT

Dieses Symbol bezieht sich auf eine Gefahr mit der möglichen Folge von schweren Verletzungen oder Sachschäden.

! WARNUNG

- Schalten Sie vor dem Einbau den Sicherungsschalter aus.
- Wenden Sie sich zwecks Einbau und Elektroarbeiten an Ihren Fachinstallateur.
- Dieser Fernsensor muss in Übereinstimmung mit den nationalen Verdrahtungsvorschriften installiert werden.
- Die spezifizierten Kabel sind fest anzuklemmen und zu sichern.
- Der Kabelanschluss darf keiner Zugbelastung durch die Kabel ausgesetzt sein.
- Wählen Sie einen Einbauort aus, der das Gewicht des Fernsensors tragen kann.

HINWEIS

Bei der englischen Textfassung handelt es sich um das Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.

! VORSICHT


- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es zur Kondenswasserbildung kommen kann,
- an denen entzündliche Gase oder ähnliches entweichen können,
- an denen korrosive Gase oder ähnliches entweichen können,
- an denen Wasser oder Öl (einschließlich Maschinenöl) austreten können,
- an denen oft Spannungsschwankungen auftreten,
- an denen elektromagnetische Strahlung erzeugt wird,
- an denen sich organische Lösungsmittel verteilen können,
- an denen saure oder alkalische Lösungen oder spezifische Sprays gebraucht werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Waschen Sie es nicht mit Wasser.

CV6233317625

Gedruckt in China
H0515-0
85464369822020

Montagehinweise

Einbauort

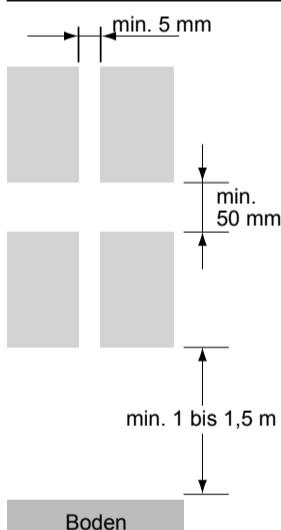

Verdrahtung des Fernföhlers

Anschlussdiagramm



Kabeltyp

Verwenden Sie Kabel mit einem Querschnitt zwischen 0,5 und 1,25 mm². Für die bauseitige Verdrahtung des Fernsensors sind Kabel mit isolierten Adern mit einer Isolierdicke von 1 mm und Kabelummantelung zu verwenden. Die Vorschriften für die Aderquerschnitte sind je nach Region unterschiedlich. Für die Verdrahtung vor Ort sind die ÖRTLICHEN ELEKTROVORSCHRIFTEN einzuhalten. Stellen Sie sicher, dass der Einbau allen geltenden Vorschriften und Richtlinien entspricht.

Kabelgesamtlänge:

max. 500 m (Die Kabellänge zwischen Innengeräten sollte 200 m oder weniger betragen.)


Anzahl der zu verbindenden Geräte

Fernbedienung und Fernsensor: max. 2 (einschließlich Fernsensor), Innengeräte: max. 8

Achtung


- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht an andere Anschlussklemmen angeschlossen werden (z. B. Netzanschlussklemmen), da es sonst zu Fehlfunktionen und Schäden kommen kann.
- Die Anschlusskabel dürfen nicht zusammen mit Leistungskabeln verlegt oder in denselben Leerrohren geführt werden, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.
- Sollte es zu Störungen der Stromversorgung kommen, ist ein Entstörfilter vorzusehen.

*Die nachfolgend dargestellten Verdrahtungsarten sind nicht zulässig.

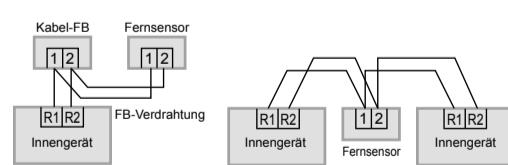


Verdrahtung von Kabel-Fernbedienung und Fernsensor

Verwendung eines Innengeräts

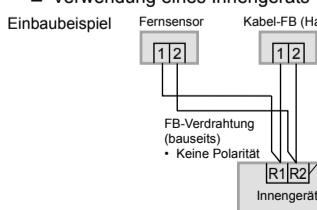

Verwendung mehrerer Innengeräte

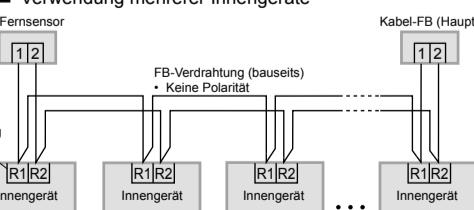

Es ist sicherzustellen, dass die Kabelfernbedienung auf [Main] (Haupt-Fernbedienung) eingestellt ist.


Anmerkung

Fernbedienung und Fernsensor können an ein beliebiges Innengerät angeschlossen werden.

Technische Daten


Modellbezeichnung	CZ-CSRC3
Abmessungen	(B) 120 mm x (H) 70 mm x (T) 17 mm
Gewicht	70 g
Temperatur-/Luftfeuchtebereich	0 °C bis 40 °C / 20 % bis 80 % (kondensatfrei)
Spannungsversorgung	*Nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. 16 V DC (über Innengerät)
Anzahl der anschließbaren Innengeräte	Bis zu 8 Geräte

Abmessungen

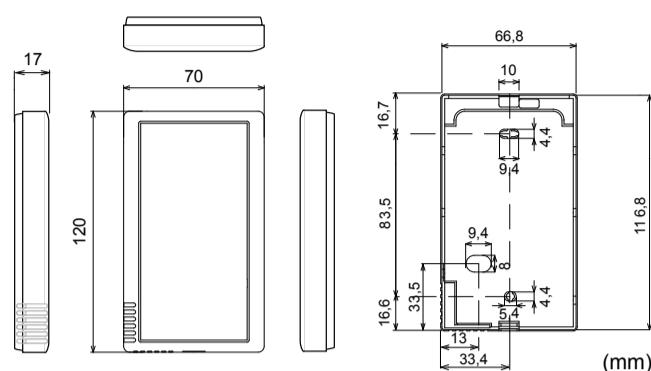

Montage


1 Entfernen des Gehäuseunterteils.

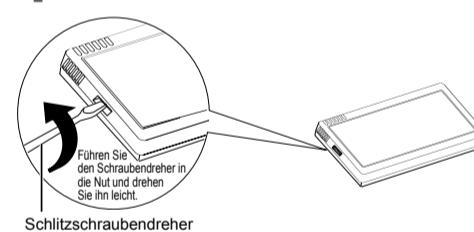

Achtung

Montage des Gehäuseunterteils

- Drehen Sie die Schrauben soweit ein, bis die Schraubenköpfe das Gehäuseunterteil berühren, da herausstehende Schraubenköpfe sonst beim Anbringen des Gehäuseoberteils auf die Platine drücken und zu Funktionsstörungen führen können.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da ansonsten das Gehäuseunterteil verformt und beschädigt werden kann.



2 Montage an der Wand.

Auf Putz verlegtes Anschlusskabel

3 Montage des Gehäuseoberteils.

- Rasten Sie das Oberteil zuerst oben, dann unten auf dem Unterteil ein.
- Schneiden Sie den Grat an dieser Stelle mit einer Kreissäge ab und entfernen Sie den Grat mit einer Feile.

1 Montage des Gehäuseunterteils an der Wand.

- 2 Rastaschen

2 Schließen Sie das Anschlusskabel an.

- Führen Sie das Kabel durch die vorgesehene Gehäusenut.

Unter Putz verlegtes Anschlusskabel

3 Montage des Gehäuseoberteils.

- Rasten Sie das Oberteil zuerst oben, dann unten auf dem Unterteil ein.
- Vermeiden Sie ein Einklemmen des Kabels.

1 Montage des Gehäuseunterteils an der Wand.

- Führen Sie das Kabel durch das Loch in der Mitte des Gehäuseunterteils.

2 Schließen Sie das Anschlusskabel an.

- Gehäuseoberteil (Rückseite)
- Kabelbinder (mitgeliefert)
- Durch die Öffnung führen

Isolieren Sie die Aderenden auf ca. 6 mm Länge ab.

Entfernen Sie die Kabelummantelung auf ca. 150 mm Länge.

Stellen Sie sicher, dass die Aderen richtig angeschlossen werden.

- Gehäuseoberteil (Rückseite)
- Anschlussklemmen

Isolieren Sie die Aderenden auf ca. 6 mm Länge ab.

Stellen Sie sicher, dass die Aderen richtig angeschlossen werden.

Οδηγίες Εγκατάστασης
Αισθητήρας Τηλεχειρισμού
Αρ. Μοντέλου CZ-CSRC3

Προφυλάξεις Ασφαλείας

Διαβάστε πριν από την εγκατάσταση

- Διαβάστε τις Οδηγίες Εγκατάστασης προσεκτικά ώστε να εγκαταστήσετε τη μονάδα σωστά και με ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι διαβάστε τις Προφυλάξεις Ασφαλείας πριν από την εγκατάσταση.
- Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πραγματοποίηστε δοκιμαστική λειτουργία για να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχουν ανωμαλίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το σύμβολο αναφέρεται σε κίνδυνο ή μη ασφαλή ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη των μονάδων πριν από την εγκατάσταση.
- Ζητήστε από τον έμπορο ή από επαγγελματίες να πραγματοποιήσουν τις εργασίες εγκατάστασης και τις ηλεκτρολογικές εργασίες.
- Αυτός ο αισθητήρας τηλεχειρισμού πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους Εθνικούς Κανονισμούς Καλωδίωσης.
- Συνδέστε και στερεώστε καλά τα καθορισμένα καλώδια για την καλωδίωση.
- Να μην ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις από τα καλώδια στις συνδέσεις.
- Επιλέξτε θέση εγκατάστασης που να αντέχει το βάρος του αισθητήρα τηλεχειρισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το αγγλικό κείμενο είναι ο πρωτότυπος οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.

CV6233317625

Εκτυπώθηκε στην Κίνα
H0515-0
85464369822020


Προφυλάξεις κατά την Εγκατάσταση

Θέση εγκατάστασης

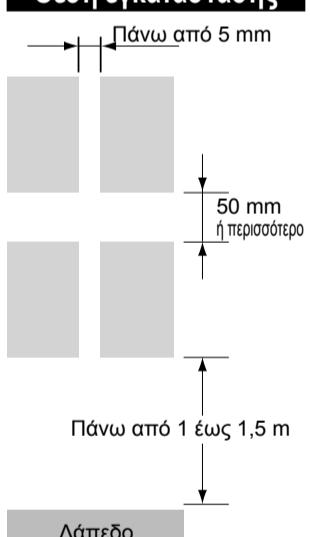

Καλωδίωση για τον αισθητήρα τηλεχειρισμού

■ Διάγραμμα καλωδίωσης

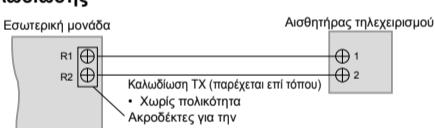

■ Τύπος καλωδίωσης

Χρησιμοποιήστε καλώδια 0,5 έως 1,25 mm². Χρησιμοποιήστε καλωδίωση TX (εξοπλισμός εγκατάστασης) με πάχος μόνωσης τουλάχιστον 1 mm, συμπεριλαμβανομένου του προστατευτικού περιβλήματος. Οι κανονισμοί σχετικά με τη διάμετρο των καλωδίων διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καλωδίωσης στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, ανατρέξτε στον ΤΟΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ πριν ξεκινήσετε. Απαιτείται να διασφαλίσετε ότι η εγκατάσταση συμμορφώνεται με τους οικείους κανόνες κανονισμούς.

■ Συνολικό μήκος καλωδίων: Έως 500 m (Το μήκος των καλωδίων μεταξύ των εσωτερικών μονάδων πρέπει να είναι έως 200 m.)


■ Αριθμός συνδέσμων μονάδων

Τηλεχειριστήριο και αισθητήρας τηλεχειρισμού: Μέγ 2 (συμπεριλαμβανομένου του αισθητήρα τηλεχειρισμού), Εσωτερική μονάδα: Μέγ. 8

Προσοχή

- Προσέχετε να μην συνδέσετε καλώδια σε άλλους ακροδέκτες των εσωτερικών μονάδων (λ.χ. ακροδέκτης καλωδίωσης τροφοδοσίας). Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Μην δένετε μαζί με την καλωδίωση της τροφοδοσίας και μην περνάτε από τον ίδιο μεταλλικό σωλήνα. Μπορεί να προκληθεί σφάλμα λειτουργίας.
- Εάν προκαλείται θόρυβος στην μονάδα τροφοδοσίας, προσαρτήστε φίλτρο θορύβου.

*Απαγορεύεται η παρακάτω καλωδίωση.

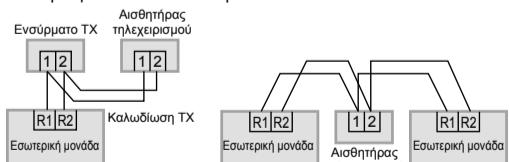

Εγκατάσταση όταν ορίζετε Κύριο/Δευτερεύον για το τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα τηλεχειρισμού

■ Χρήση 1 εσωτερικής μονάδας

Παράδειγμα εγκατάστασης

Αισθητήρας τηλεχειρισμού Ενσύρματο TX (Κύριο)

Αισθητήρας τηλεχειρισμού Καλωδίωση TX (παρέχεται επί τόπου)
• Χωρίς πολικότητα

Ακροδέκτες για την καλωδίωση TX

Εσωτερική μονάδα

</


Istruzioni per l'installazione

Sensore remoto

Modello N. CZ-CSRC3

ITALIANO

Accessori in dotazione

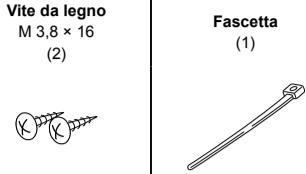

Precauzioni di Sicurezza

Leggere prima dell'installazione

- Leggere attentamente le istruzioni per l'installazione per installare l'unità correttamente e in modo sicuro.
- Assicurarsi di leggere le Precauzioni di Sicurezza in particolare prima dell'installazione.
- Dopo che l'installazione è completata, eseguire il funzionamento di prova per controllare che non vi siano anomalie.

ATTENZIONE

Questo simbolo si riferisce a rischi o pratiche non sicure che possono causare serie ferite alla persona o persino la morte.

CAUTELA

Questo simbolo si riferisce a rischi o pratiche non sicure che possono causare ferite alla persona o danni al prodotto o alla proprietà.

ATTENZIONE

- Impostare su spento l'interruttore di circuito delle unità prima dell'installazione.
- Chiedere al rivenditore o a un professionista di eseguire l'installazione e i lavori elettrici.
- Questo sensore remoto deve essere installato in conformità con le normative nazionali sul cablatura.
- Collegare in modo sicuro e fissare i cavi specificati per la cablatura.
- Fare in modo che il collegamento non sia esposto alla sollecitazione esterna dei cavi.
- Scegliere un sito di installazione che possa sostenere adeguatamente il peso del sensore remoto.

AVVISO


Le istruzioni originali sono il testo in inglese. Le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

CV6233317625

Stampato in Cina
H0515-0
85464369822020


Precauzioni di Installazione

Sito di Installazione

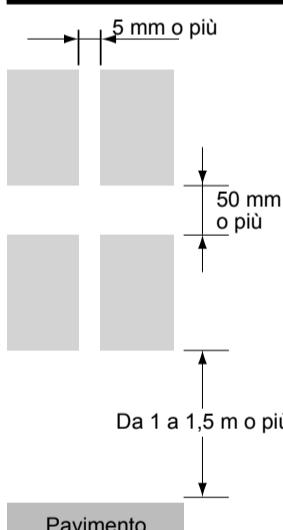

Cablatura per il sensore remoto

Diagramma cablatura




Tipo di cablatura

- Usare cavi da 0,5 a 1,25 mm².
- Usare la cablatura RC da procurarsi in loco con spessore di isolamento di almeno 1 mm compresa la guaina.
- I regolamenti sul diametro dei cavi variano da Paese a Paese.
- Per i regolamenti della cablatura in loco, fare riferimento alle NORMATIVE ELETTRICHE LOCALI prima di iniziare il lavoro.
- È necessario assicurarsi che l'installazione rispetti i relativi regolamenti e normative.
- Totale lunghezza cavo:** 500 m o meno (la lunghezza cavo tra le unità interne deve essere di 200 m o meno).
- Numero delle unità collegabili:** Telecomando e sensore remoto: Max. 2 (compreso il sensore remoto), Unità interna: Max. 8.

Attenzione


- Fare attenzione a non collegare i cavi ad altri terminali o unità interne (ad es. terminale cablatura fonte di alimentazione). Potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- Non legare insieme con la cablatura della fonte di alimentazione, né immagazzinare nello stesso tubo metallico. Potrebbero verificarsi errori di funzionamento.
- Se viene indotto dal rumore alla fornitura di corrente dell'unità, applicare un filtro rumore.

*Sono vietate cablature come quella illustrata in basso.

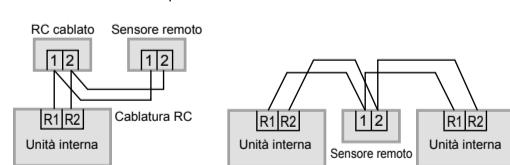


Installazione quando si imposta Princ/Second. per il telecomando e il sensore remoto

Se si utilizza 1 unità interna

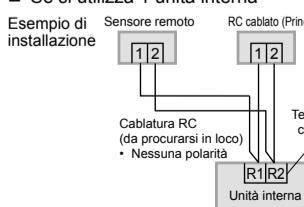

Se si utilizza più di 1 unità interna

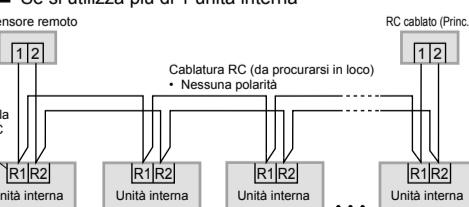

Accertarsi di aver impostato il telecomando a filo su [Princ].


Nota

Il telecomando e il sensore remoto possono essere collegati a qualsiasi unità interna.

Specifiche


Modello N.	CZ-CSRC3
Dimensioni	(A) 120 mm x (L) 70 mm x (P) 17 mm
Peso	70 g
Intervallo temperatura/umidità	Da 0 °C a 40 °C/Da 20 % a 80 % (Senza condensa)
Fonte di Alimentazione	CC 16 V (fornita dall'unità interna)
Numero di unità interne connesse	Fino a 8 unità

Dimensioni

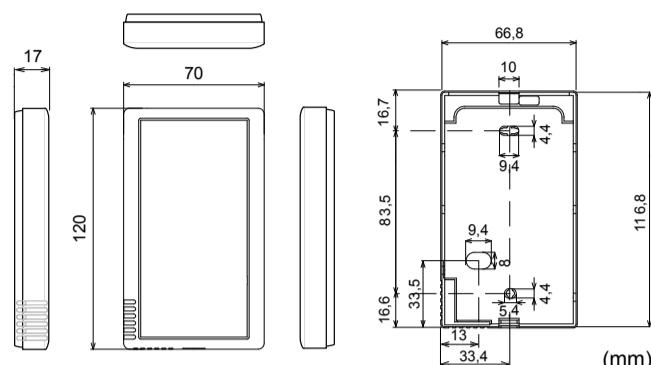

Montaggio


1 Rimuovere la copertura inferiore.

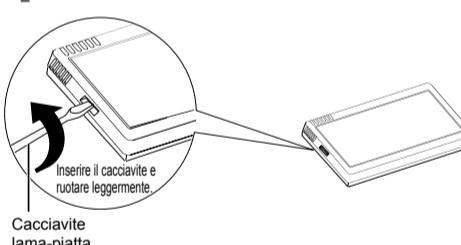

Attenzione


Montaggio della copertura inferiore

- Stringere bene le viti finché le teste delle viti non toccano la copertura inferiore. (Altrimenti, le teste delle viti allentate potrebbero urtare contro il circuito stampato e causare malfunzionamenti al momento del montaggio della copertura superiore).
- Non stringere le viti eccessivamente. (La copertura inferiore potrebbe deformarsi, causando la caduta dell'unità).




2 Montare sulla parete.


Tipo esposto

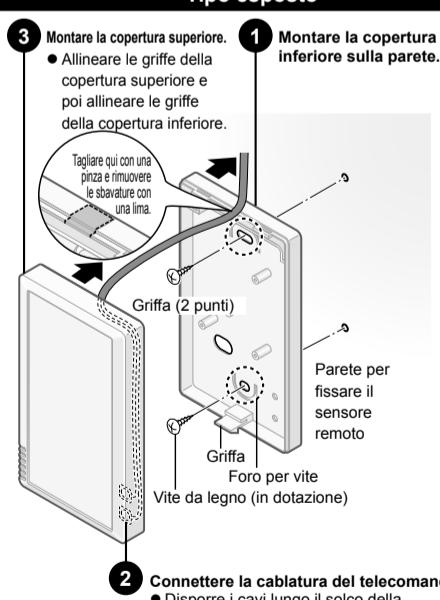

Tipo a incastro

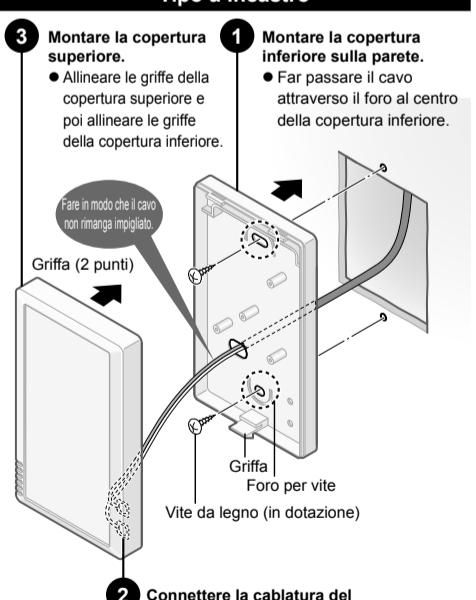

2 Connnettere la cablatura del telecomando.

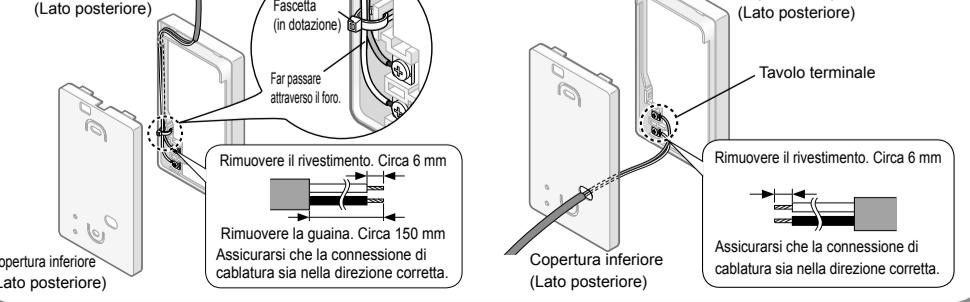

Instruções de instalação

Sensor remoto

N.º do modelo CZ-CSRC3

PORTUGUÊS

Acessórios fornecidos

Parafusos para madeira M3,8 x 16 (2)	Abraçadeira (1)
--	--------------------

Precauções de segurança

Ler antes da instalação

- Leia atentamente as Instruções de instalação para instalar a unidade de forma correta e com segurança.
- Leia, em particular, as Precauções de segurança antes de efetuar a instalação.
- Depois de a instalação estar concluída, execute um teste de funcionamento para confirmar que não existem problemas.

AVISO

Este símbolo refere-se a um perigo ou a uma prática não segura que pode resultar em ferimentos pessoais graves ou morte.

CUIDADO

Este símbolo refere-se a um perigo ou a uma prática não segura que pode resultar em ferimentos pessoais ou danos no produto ou materiais.

AVISO

- Desligue o disjuntor das unidades antes de iniciar a instalação.
- Peça ao seu fornecedor ou técnicos profissionais que efetuem a instalação e o trabalho elétrico.
- Este sensor remoto deve ser instalado de acordo com os regulamentos nacionais de instalações elétricas (National Wiring Regulations).
- Ligue e fixe os cabos especificados para a cablagem de forma segura.
- Não permita que a ligação fique exposta à força externa dos cabos.
- Escolha um local de instalação que seja suficientemente resistente ao peso do sensor remoto.

AVISO


As instruções foram redigidas originalmente em inglês. As versões noutras línguas são traduções da redação original.

CV6233317625

Impresso na China
H0515-0
85464369822020


Precauções de instalação

Local de instalação

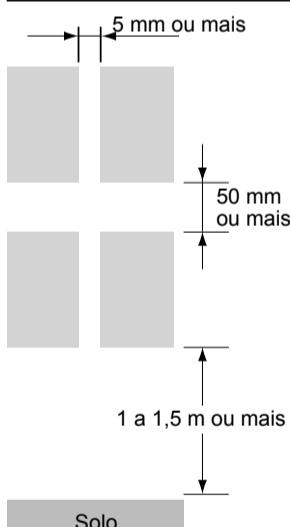

Cablagem para o sensor remoto

■ Diagrama da cablagem

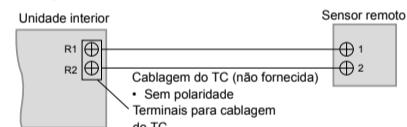

■ Tipo de cablagem

Utilize cabos de 0,5 a 1,25 mm². Utilize cablagem do TC (não fornecida) com, pelo menos, 1 mm de espessura de isolamento, incluindo bainha. Os regulamentos sobre os diâmetros dos fios diferem de local para local. Para mais informações sobre as regras de cablagem locais, consulte os CÓDIGOS ELÉTRICOS LOCAIS antes de iniciar a instalação. Deve garantir que a instalação está em conformidade com as regras e regulamentos relevantes.

■ Comprimento total do fio:

500 m ou menos (O comprimento do fio entre as unidades interiores deve ser de 200 m ou menos.)


■ Número de unidades que é possível ligar

Telecomando e sensor remoto: Máx. 2 (incluindo o sensor remoto), Unidade interior: Máx. 8

Atenção

- Tenha cuidado para não ligar cabos a outros terminais de unidades interiores (por exemplo, terminal de cablagem da fonte de alimentação). Poderá ocorrer uma avaria.
- Nunca junte com a cablagem da fonte de alimentação nem coloque no mesmo tubo metálico. Poderá ocorrer um erro de funcionamento.
- Se a fonte de alimentação da unidade estiver sujeita a ruído, instale um filtro de ruído.


*A cablagem como ilustrado em seguida é proibida.

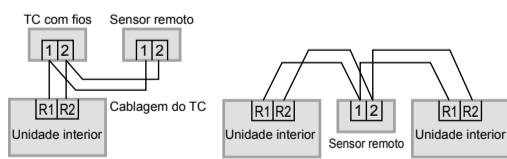

Instalação para quando configurar o telecomando e o sensor remoto como Principal/Secundário

■ Utilizar 1 unidade interior

Exemplo de instalação

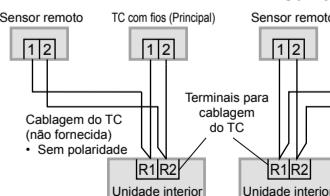


■ Utilizar mais do que 1 unidade interior

Sensor remoto

TC com fios (Principal)

Sensor remoto

Unidade interior

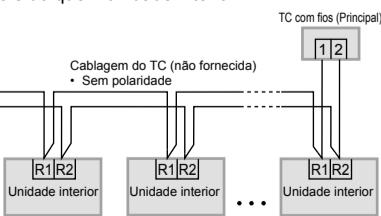

Certifique-se de que configura o telecomando com fios como [Main] (Principal).


Nota

É possível ligar o telecomando e o sensor remoto a qualquer unidade interior.

Especificações


N.º do modelo	CZ-CSRC3
Dimensões	(A) 120 mm × (L) 70 mm × (P) 17 mm
Peso	70 g
Intervalo da temperatura/humidade	0 °C a 40 °C / 20 % a 80 % (Sem condensação)
Fonte de alimentação	16 V CC (fornecida pela unidade interior)
Número de unidades interiores ligadas	Até 8 unidades

Dimensões

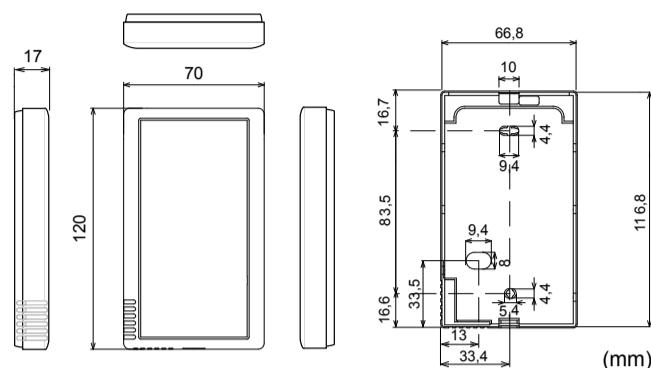

Montagem


1 Retire a placa inferior.

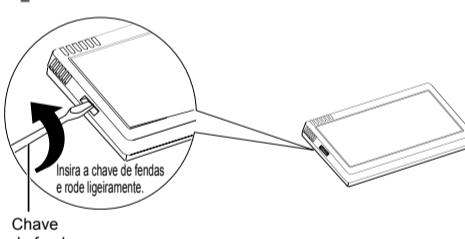

Atenção

Montar a placa inferior

- Aperte firmemente os parafusos até que a cabeça dos parafusos toque na placa inferior. (Se não o fizer, a cabeça de parafusos soltos pode tocar na placa de circuito impresso (PCB) e provocar uma avaria quando montar a placa superior.)
- Não aperte demasiado os parafusos. (A placa inferior pode ficar deformada, resultando na queda da unidade.)




2 Monte na parede.

Tipo exposto

3 Monte a placa superior.


- Aline os grampos da placa superior e, em seguida, aline os grampos da placa inferior.

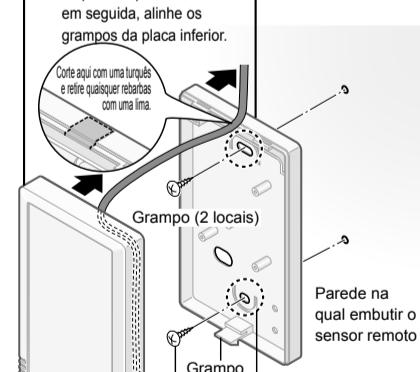

Tipo embutido


3 Monte a placa superior.

- Aline os grampos da placa superior e, em seguida, aline os grampos da placa inferior.

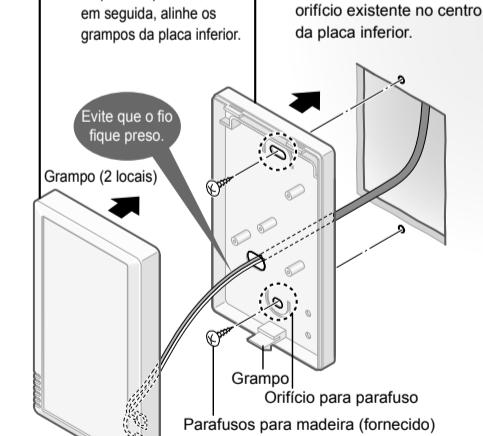


2 Ligue a cablagem do telecomando.

- Disponha os fios ao longo do sulco existente na placa.

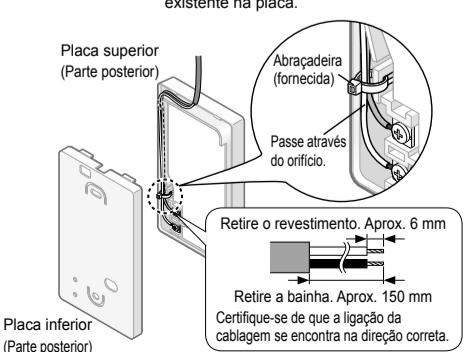

2 Ligue a cablagem do telecomando.

- Passe a cabo através do orifício existente na placa inferior.

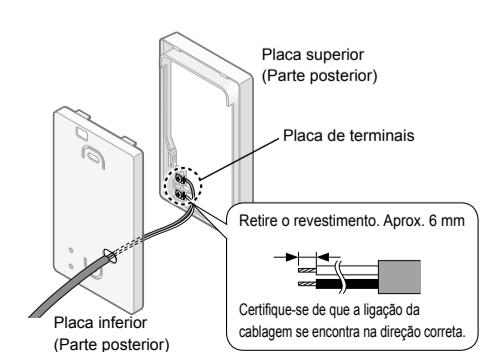


Kurulum Talimatları
Uzak Sensör

Model No. CZ-CSRC3

TÜRKÇE

Sağlanan aksesuarlar



Güvenlik Önlemleri

Kurulumdan önce okuyun

- Üniteden doğru ve güvenli biçimde kurmak için kurulum talimatlarını okuyun.
- Kurulumdan önce özellikle Güvenlik Önlemlerini okuduğunuzdan emin olun.
- Kurulum tamamlandıktan sonra, hiçbir anormalik olmadığını onaylamak için test çalışması gerçekleştirin.

UYARI

Bu simge, ciddi kişisel yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek bir tehlike ya da güvenli olmayan uygulamayı belirtir.

DİKKAT

Bu simge, kişisel yaralanma veya ürün ya da mülk hasarıyla sonuçlanabilecek bir tehlike ya da güvenli olmayan uygulamayı belirtir.

UYARI

- Kurulumdan önce ünitelerin sigortasını kapatın.
- Kurulum ve elektrik işleri için bayinize ya da uzmanlara başvurun.
- Bu uzak sensör, Ulusal Kablo Tesisatı Yönetmeliğine göre kurulacaktır.
- Kablo tesisatı için belirtilen kabloları sıkı biçimde bağlayın ve sabitleyin.
- Bağlantının, kabloların harici kuvvetine maruz kalmasına izin vermeyin.
- Uzak sensörün ağırlığını yeterince taşıyabilecek bir kurulum konumu seçin.

NOT

İngilizce metin orijinal talimatlardır. Diğer diller, orijinal talimatların çevirisidir.

DİKKAT

- Aşağıdaki konumlarda kullanmayın.
 - Yoğunluğun olduğu konum
 - Tutuşabilir gazların vb. sizabileceği konum
 - Aşındırıcı gazların vb. sizabileceği konum
 - Çok fazla su ya da yağ damlları (makine yağı dahil) bulunan konum
 - Sıklıkla gerilim dalgalarının meydana geldiği konum
 - Elektromanyetik radyasyon üreten bir makinelerin bulunduğu konum
 - Organik çözücülerin damllarının yayıldığı konum
 - Asitli ya da alkalin çözeltilerin veya özel spreylerin sıkılıkla kullanıldığı konum
 - İslak ellerle çalıştırmayın.
 - Suya yıkamayın.

CV6233317625

Çin'de basılmıştır


H0515-0

85464369822020

Teknik Özellikler


Model No.	CZ-CSRC3
Boyutlar	(Y) 120 mm × (G) 70 mm × (D) 17 mm
Ağırlık	70 g
Sıcaklık/Nem aralığı	0 °C ile 40 °C / %20 ile 80 (Yoğunlaşma yok) *Yalnızca iç mekan kullanımı.
Güç Kaynağı	DC16 V (İç üniteye sağlanır)
Bağılı iç ünite sayısı	8 üniteye kadar

Boyutlar

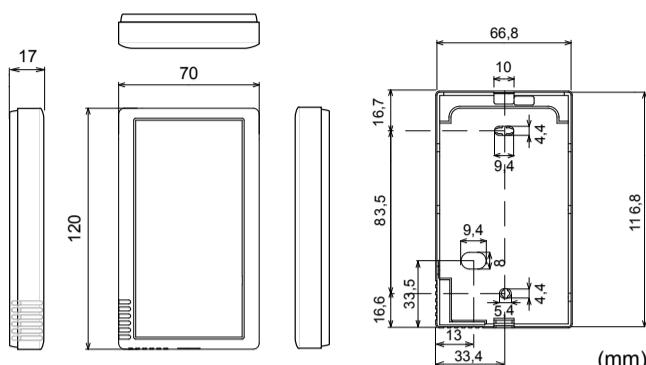


Kurulum Önlemleri

Kurulum Konumu

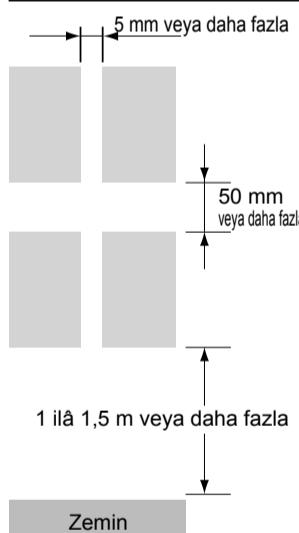

Uzak sensöre yönelik kablo tesisatı

Kablo tesisatı şeması

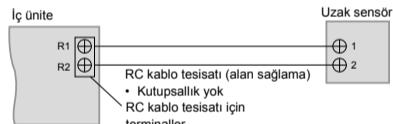

Kablo tesisatı türü

0,5 ile 1,25 mm² kablolar kullanın.
Kılıf da dahil yalıtmış parçasının en az 1 mm kalınlıkta olduğu, alanda sağlanan RC kablo tesisatı kullanın.
Kablo çapları konusundaki yönetmelipler konumdan konuma değişir.
Alan kablo tesisatı kuraları için, başlamadan önce lütfen YEREL ELEKTRİK YASALARINA başvurun.

Kurulumun, ilgili kurallar ve yönetmeliplerle uyumlu olduğunu emin olmalıdır.

Toplam kablo uzunluğu:

500 m veya az (İç üniteler arasındaki kablo uzunluğu 200 m veya az olmalıdır.)


Bağlanabilir ünite sayısı

Uzaktan kumanda ve uzak sensör: En fazla 2 (uzak sensör dahil),
İç ünite: En fazla 8

Dikkat


- Kabloları, iç ünitelerin diğer terminalerine bağlamamaya dikkat edin (örneğin güç kaynağı kablo tesisatı terminali). Arıza meydana gelebilir.
- Güç kaynağı kablo tesisatıyla birlikte demetlemeyin veya aynı metal tüpe yerleştirilmeyin. Çalışma hatası meydana gelebilir.
- Ünite güç kaynağında gürültü olursa bir gürültü filtresi takın.

*Aşağıda gösterilen şekilde kablo tesisatı yasaktır.

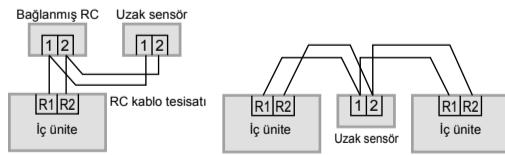


Uzaktan kumanda ve uzak sensör için Ana/Alt ayarlamada kurulum

1 iç ünite kullanımı

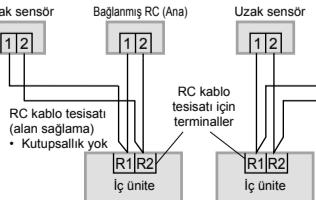

1'den fazla iç ünite kullanımı

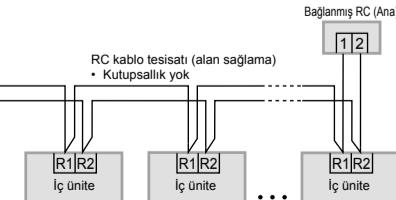


Kablolu uzaktan kumandanın [Ana] olarak ayarlandığından emin olun.

Not

Uzaktan kumanda ve uzak sensör herhangi bir iç üniteye bağlanabilir.

Montaj


1 Alt kasayı çıkarın.

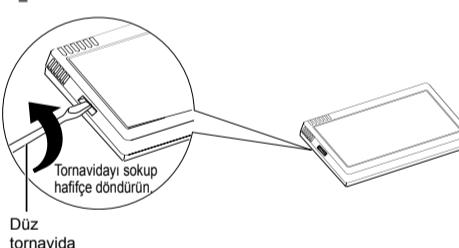

Dikkat

Alt kasayı monte etme


- Vida kafaları alt kasaya degene kadar vidaları iyice sıkın.
(Aksi halde, üst kasa monte edilirken, gevşek vida kafaları PCB'ye çarparıbır ve arızaya neden olabilir.)
- Vidaları aşırı sıkımayın.
(Alt kasanın büzimi, ünitenin düşmesiye sonuçlanacak şekilde bozulabilir.)




2 Duvara monte edin.

Açık tip

3 Üst kasayı monte edin.

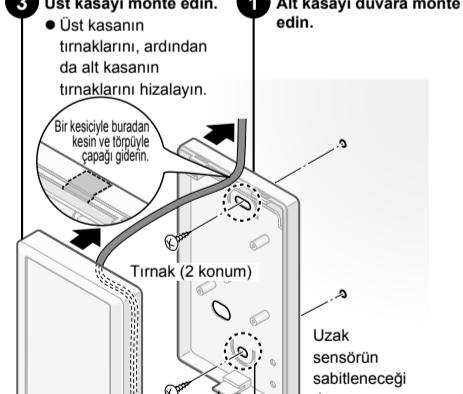


1 Alt kasayı duvara monte edin.

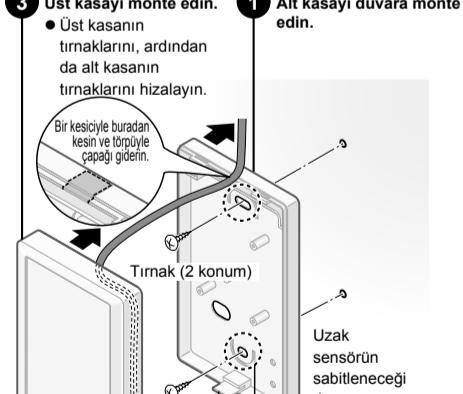


Gömülü tip

3 Üst kasayı monte edin.

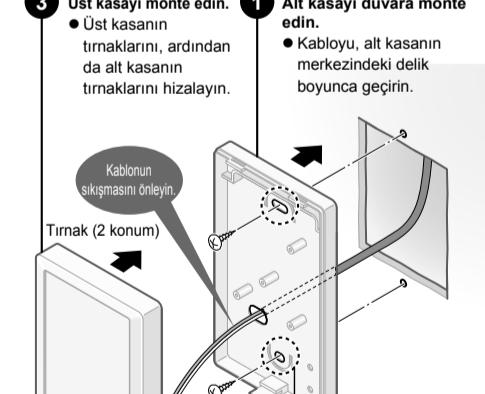

1 Alt kasayı duvara monte edin.

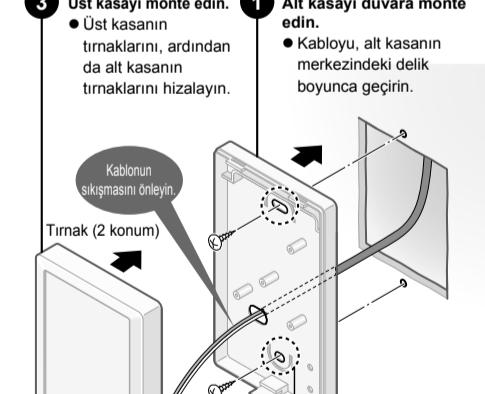

2 Uzaktan kumanda kablo tesisatını bağlayın.

